DIN EN 60947-5-6 Niederspannungsschaltgeräte.
Gleichstrom-Schnittstelle für Näherungssensoren und Schaltverstärker (NAMUR)
NAMUR = Normen Arbeitsgemeinschaft für Meß- und Regelungstechnik

Impulsweiterleitung

Schaltverstärker mit Elektronikausgang (35 V / 50 mA)

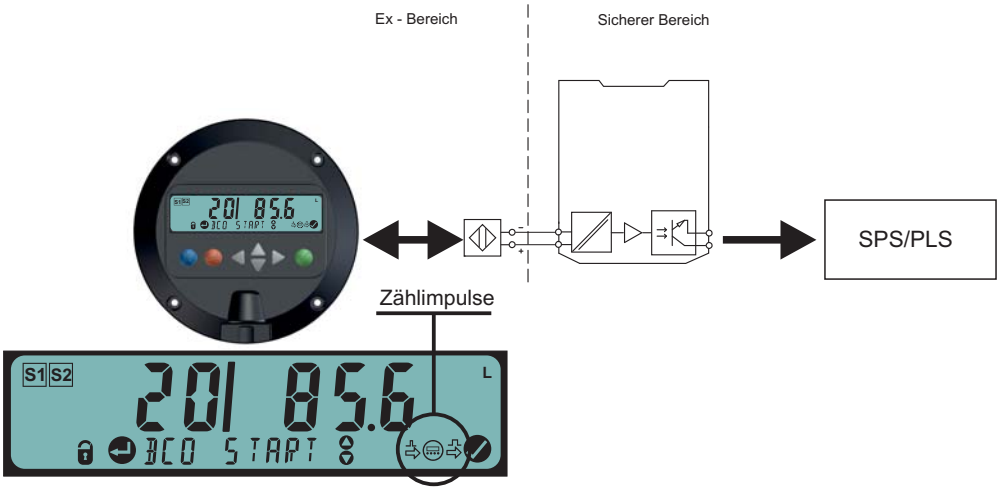

Schaltsignale

Schaltverstärker mit Leistungsrelais (250 V / 4 A)

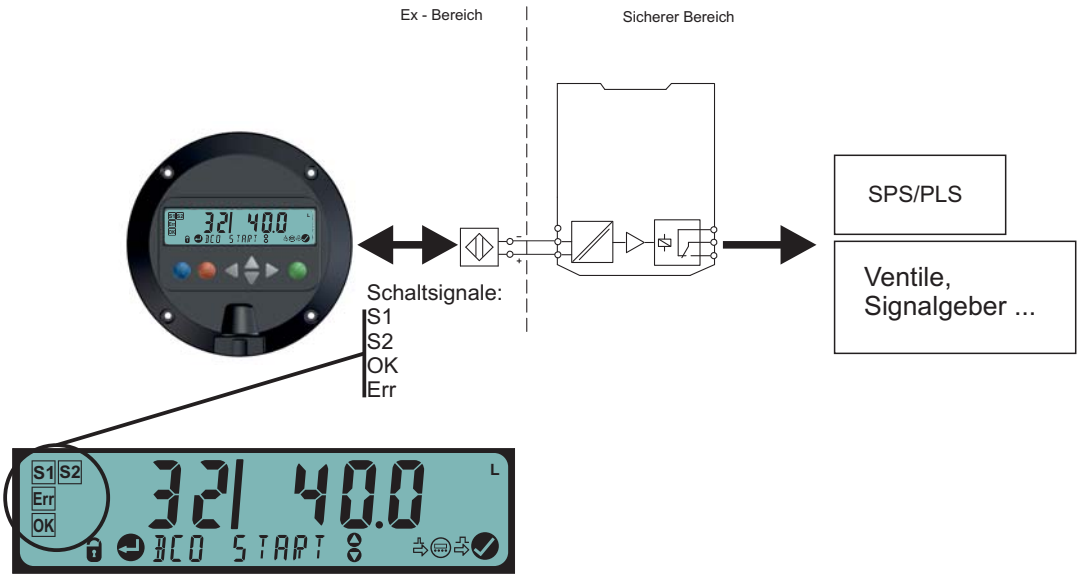

S1 S2
Err
OK AC
151 30.0
L
ECO START

S1 S2
Err
OK AC
151 30.0
L
ECO START
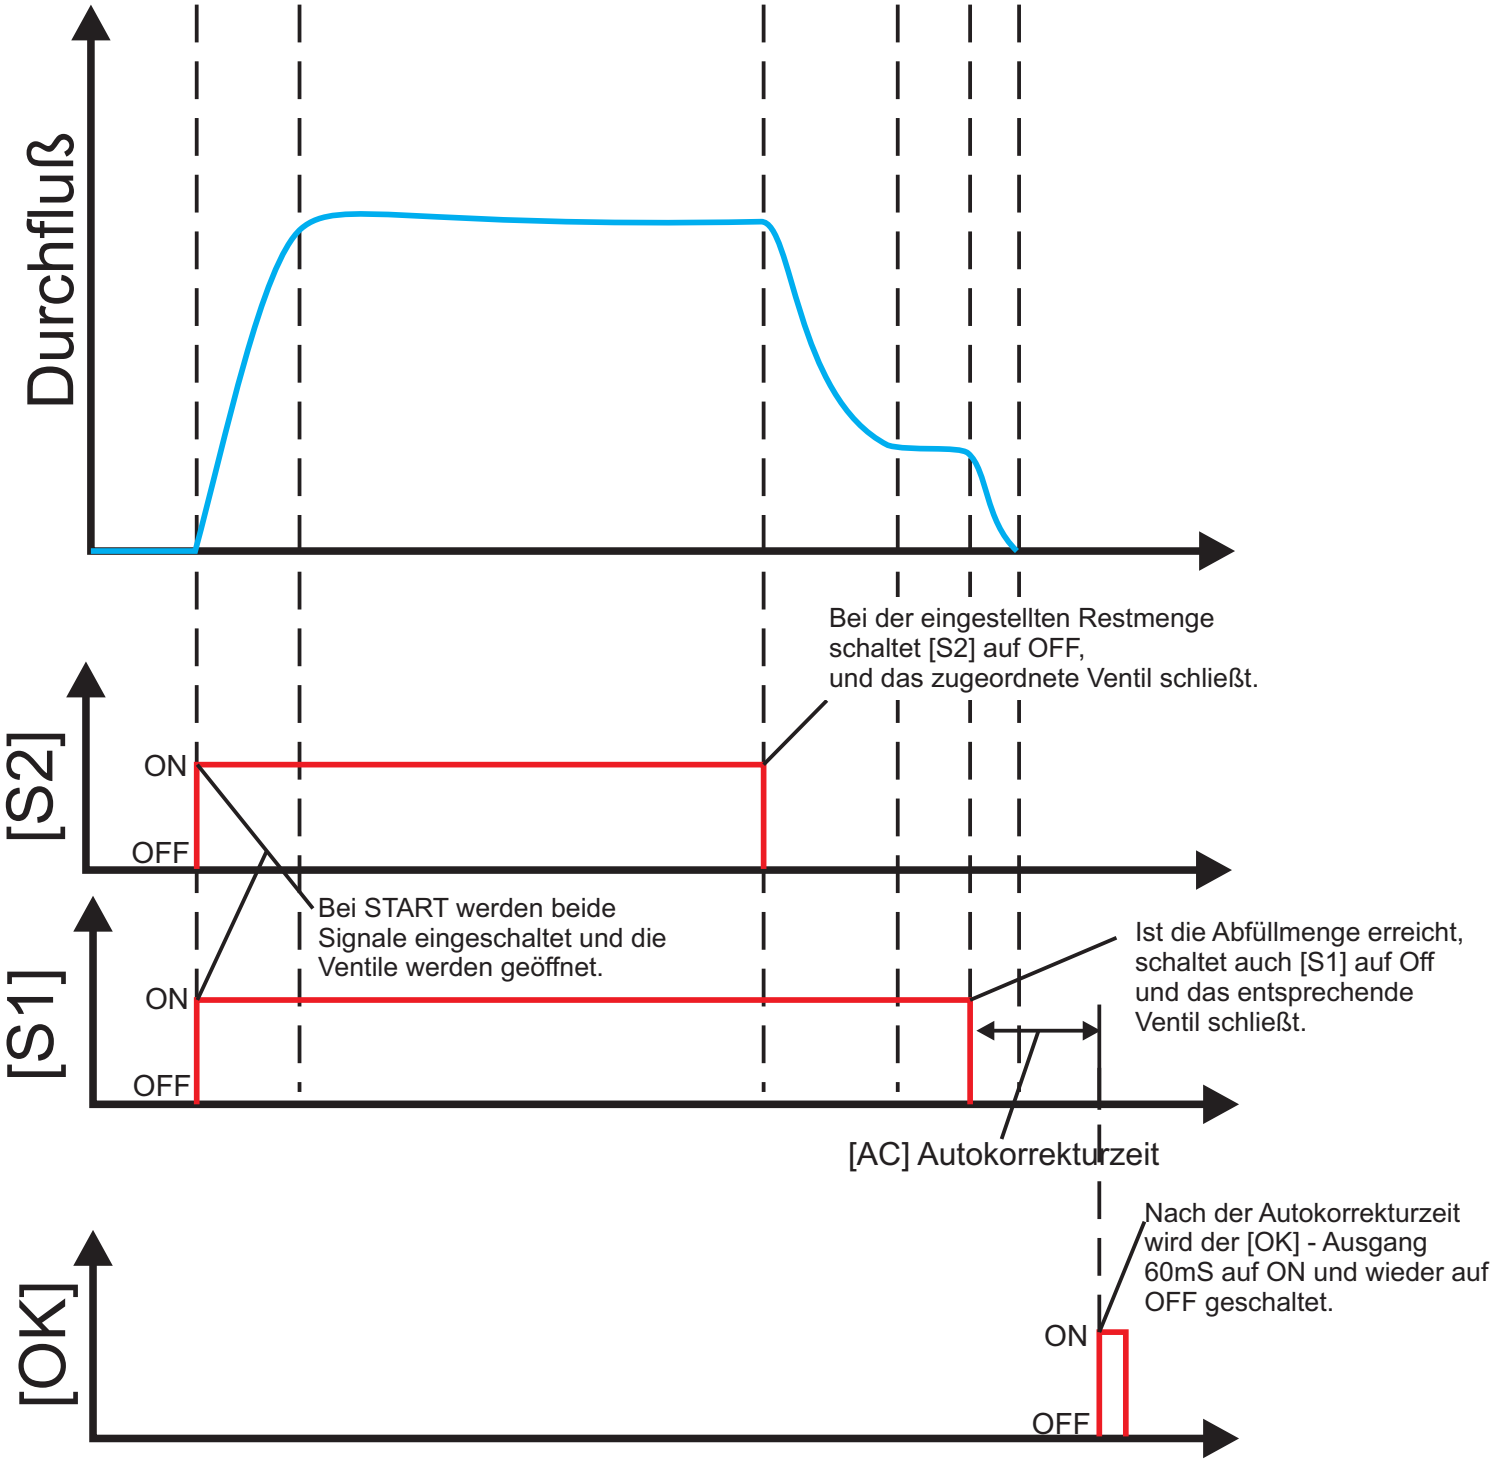
Abfüllvorgang mit 2 Ventilen [S1;[S2].
Der OK-Ausgang wird verwendet [OK].
Es ist eine Autokorrekturzeit [AC]eingestellt.
Die Impulsüberwachung ist eingeschaltet und somit der Fehlerausgang [Err] aktiviert.